
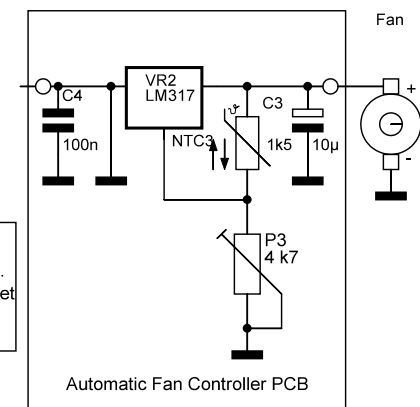
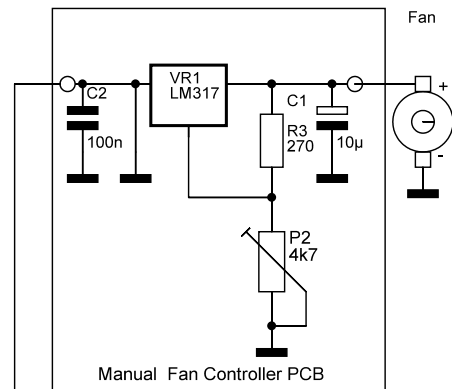
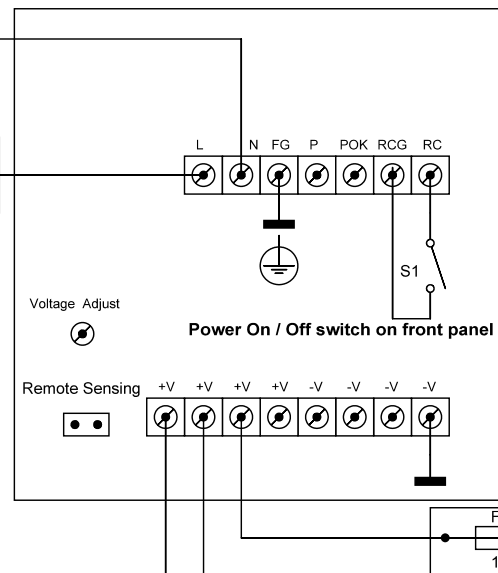




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Line Input / Eingang Netzteil 88 -245 VAC 47- 63 Hz

Mean Well PSP-600-15

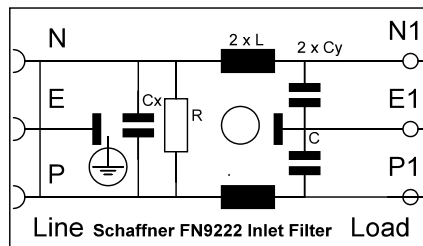

Fan is in the housing of the PSP 600-15.  
The existing fan is replaced by a very silent one.  
Also a dust filter has been mounted at the air in let  
of the PSP 600-15

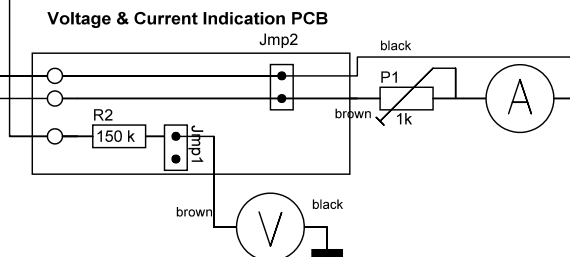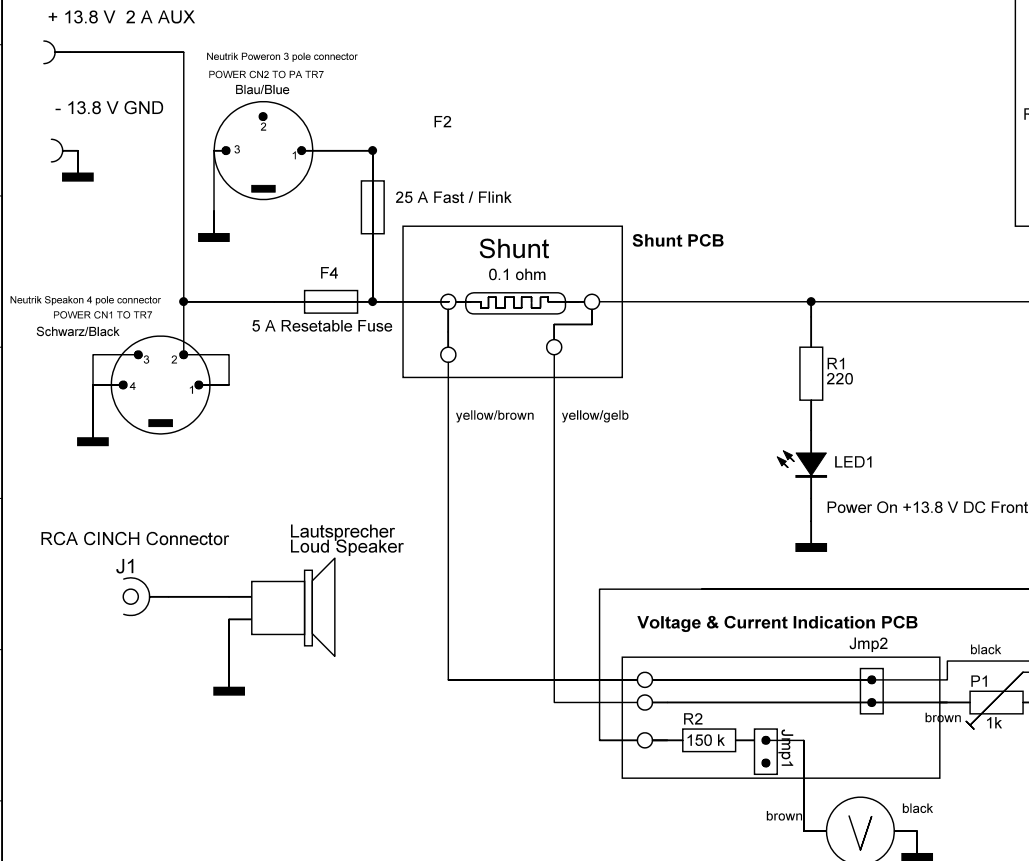

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

DK4DDS

Blatt

Datum	Name	gez.:	25-05-2010	Marc van Stralen
		gepr.:		
		Norm:		

Bedrahtungsplan Netzteil für TR7 Projekt 2  
Wiring Diagram Power supply Unit for TR7 Projekt 2  
Zeichnungs-Nr.:

von